הערות ומקרא :

כל המידות ב- ס"מ

- חיתוך בתחתית הדלת בגובה 1.5 ס"מ למעבר אויר.
- מ"ר — תריס בדלת כמסומן למעבר אויר - ע"י אחרים.
- N.I. (ל.ב.) תעלות ללא בדוד.
- S.E. (פ.ע.) תעלה לפינוי עשן עם אוגנים אטומים בעובי 1 1/4 מ"מ
- T.I. (ב.ט.) תעלה עם בדוד טרמי "1.
- A.I. (ב.א.) תעלות עם בדוד אקוסטי. חתכי התעלות כוללים את עובי הבדוד "1.
- B.S. (פ.ש.) תעלה מפח שחור 2 מ"מ עובי
- S.S. (פ.מ.) תעלה מפלדה בילתי מחלידה
- שקע חשמל ליח.מ.נ. רגיל - ע"י אחרים.
- שקע חשמל תקרתי עם תדרוג 3 פזות ע"י אחרים
- T — טרמוסטט ונק. הפעלה ליח. מ.נ. 160 H=~ס"מ מהרצוף.
- מסמן נקודת נקוז ע"י אחרים

1. חתך תעלה מיחידת מ.נ. - לפי פתח יציאת אויר מהיחידה.
2. מדף ויסות רב להבי
3. מדף ויסות פרפר
4. F.D. — M — F.D. — מדף אש ממונע
5. S.D. — M — S.D. — מדף עשן ממונע
6. מקום סופי של מפזרים ושבכות אויר למיניהם יקבע לפי תכנון האדריכל הפנים. סימון מקום המפזרים והשבכות בתכנית היועץ הן אינפורמטיביות בלבד.
7. כל יח. מ.נ. יהיו תלויות על בולמי רעידות מטבעת גומי דוגמת
8. תוצרת MUPRO המיוצג בארץ ע"י נרומקס בע"מ
9. גריל אוויר חוזר המחובר למזגן עם תעלה כולל מסנן אוויר
10. DDC — יחידה מחוברת לבקרת מבנה
11. T H — רגש לחות ורגש טמפרטורה

חשמל	
בנין	
אקוסטיקה	
בטיחות	
תאום מערכות	
קבלן	
מזמין	
ניהול	

לביצוע ☐ למכרז ☒ לאישור ☐ לעיון ☐

תאריך	Changes	שנויים	מס.

D.HANN - A.FRENKEL
Engineers and air conditioning consultants
ד. האן - א. פרנקל
מהנדסים ויועצים למיזוג אוויר

BSR-2 Tower , Floor 10
Ben Gurion str. ,1
Bney Brak , 5120150
Tel: 972-3-7519090
Fax: 972-3-5755036

website: www.dhahn.co.il
Email: office@dhahn.co.il

מגדל ב.ס.ר. 2 , קומה 10
רח' בן גוריון 1 בני ברק - 5120150
טל: 03-7519090
פקס: 03-5755036

אוניברסיטת תל אביב חדר מכונות דרומי
מערכת מ א ואוורור
תוכנית גג

קנ"מ-הדפסה: 1:50	Scale קנה מידה 1:50	Drawn by: שורטט ע"י לובה זלדיץ	מס. יועץ: 3772
		Checked by: נבדק ע"י אלכס פרנקל	
תאריך הדפסה: 26.10.2021		תאריך: 12/11/18	מס' קובץ:
		תאריך עדכון: 26.10.2021	מס' עדכון: 0

קבלן המשתמש בתכנית זו יודע - לפני הבצוע - התאמתה למקום ויבדוק מידות התעלות' צנורות' ונתונים אחרים המופיעים בתוכנית זו. כל שינוי שהוא בתכנית חייב לעבור אשור בכתב של המהנדס היועץ.
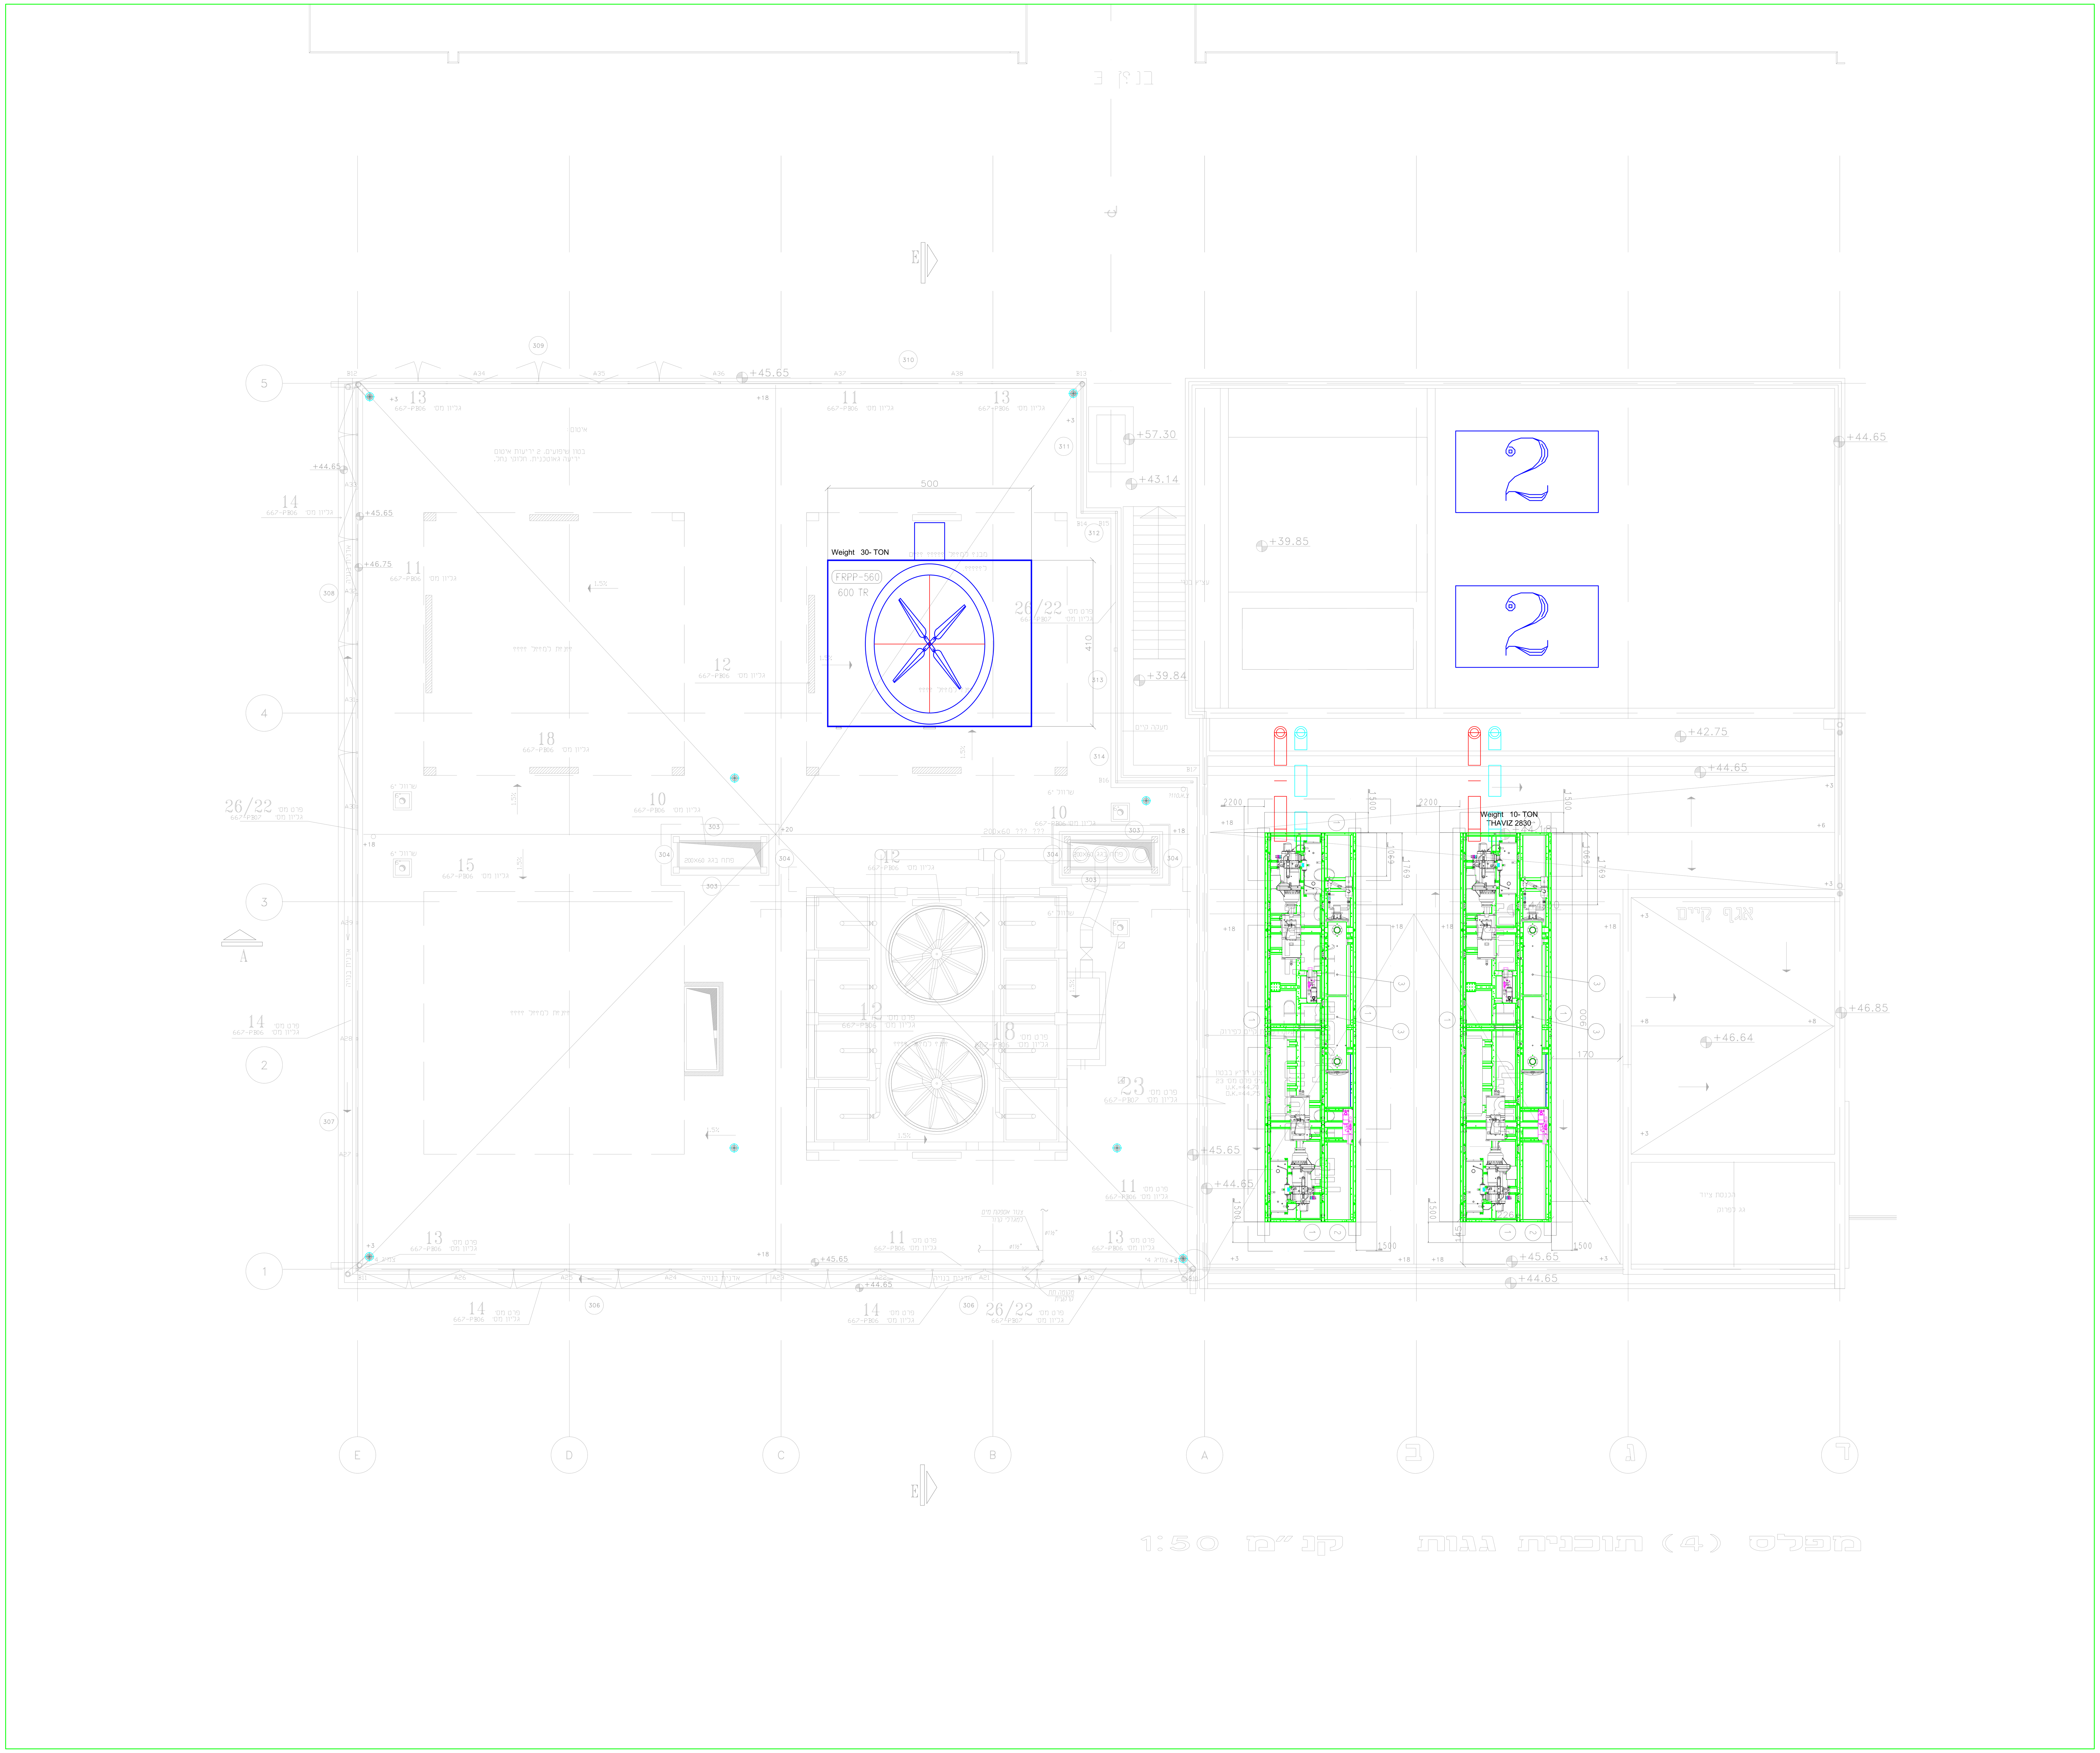
W:\3772\מרכז אנרגיה\דרומי\3772-South-Roof-Update