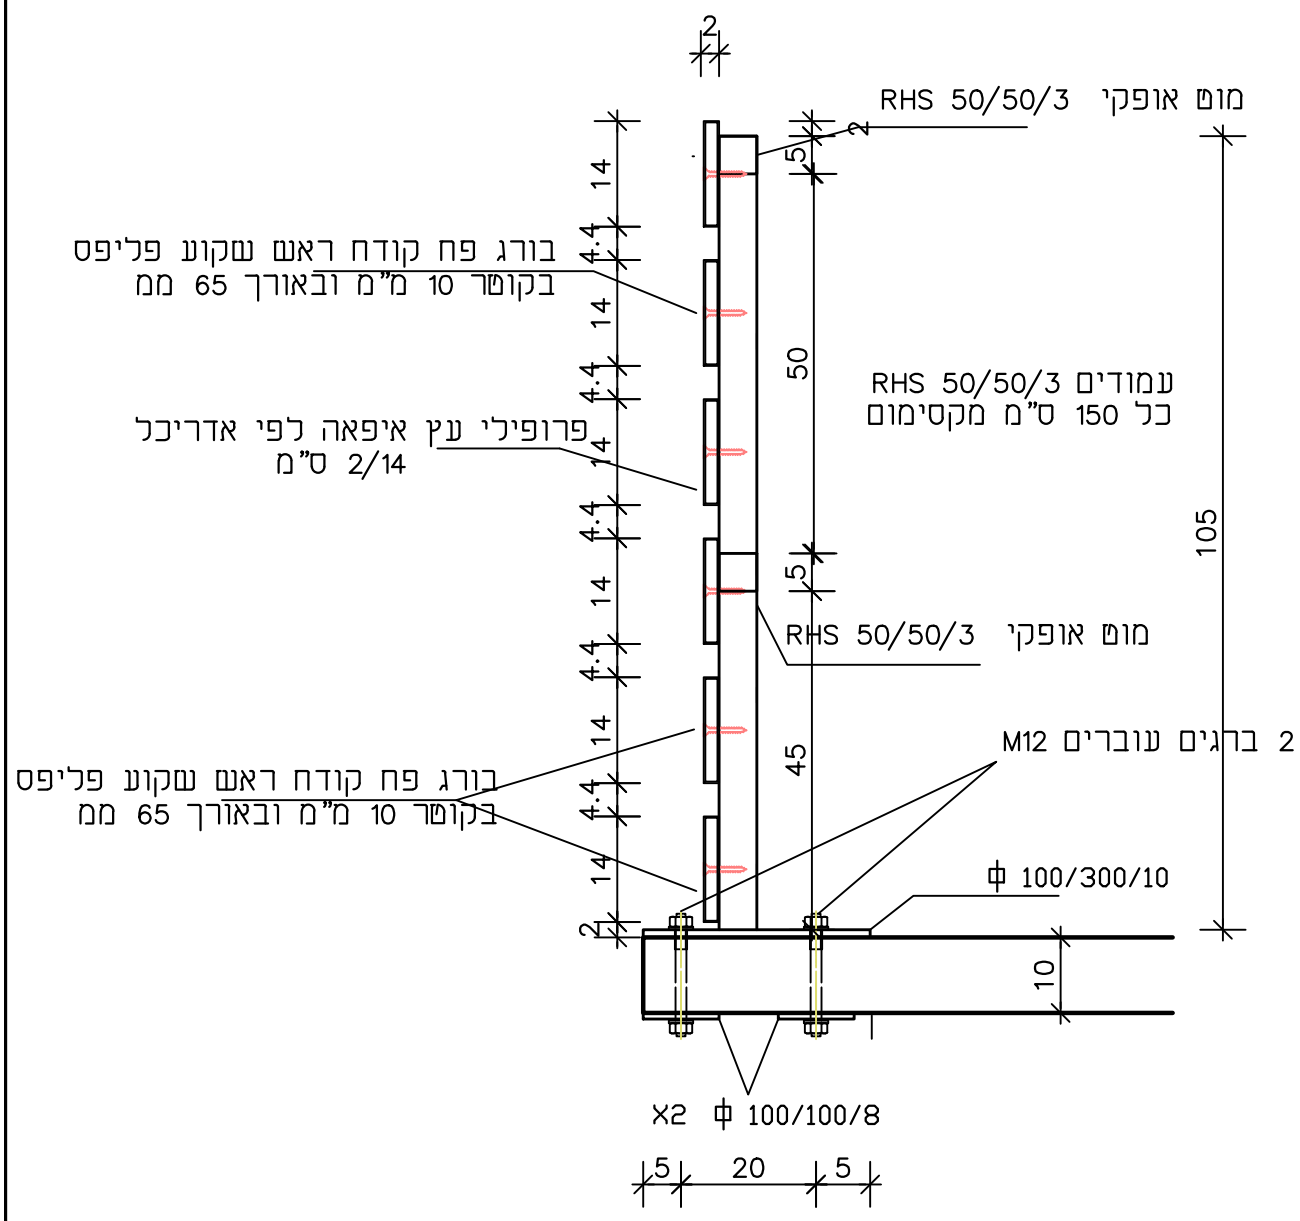


1.יש למדוד את כל המידות במקום לפני הביצוע
2. הריתוכים לכל אורך קו המגע בין האלמנטים עובי הריתוכים 0.70D(D=עובי דופן מינימלי בריתוך)
3. כל הפלדה בגילוון חם 80 מיקרון
אין לבצע ריתוכים באתר.
הברגים מגוולנים

למכרז

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | **תפוצה** |
| | |
| | |
| | |
| 19.11.17 | לוחות עץ 2/14 |
| 17.11.17 | 6 לוחות עץ. ברגים שקועים |
| תאריך | **מהות השינויים** חתימה |

הקבלן אחראי למידות
על כל טעות או אי התאמה
במידות יש להודיע למהנדס.

מס' התכנית
**ק–1**

מס' קובץ 1

**קולקר את קולקר אדריכלים**

**אוניבסיטת תל אביב**
**בנין בריטניה**

מהדורה 2

קנ"מ: 1:10

**פרט מעקה בחזיתות**

תאריך: 10.11.17


ברר נחום – **מהנדס בנין**
**רח' אימבר 10 כפר סבא**
**טל/פקס 09–7671204**